


CARTA DE TRAZABILIDAD
CORRESPONDIENTE AL METODO DE
DISTORSION ARMONICA DE LA
CORRIENTE DE ENTRADA EN S.E.E.I.



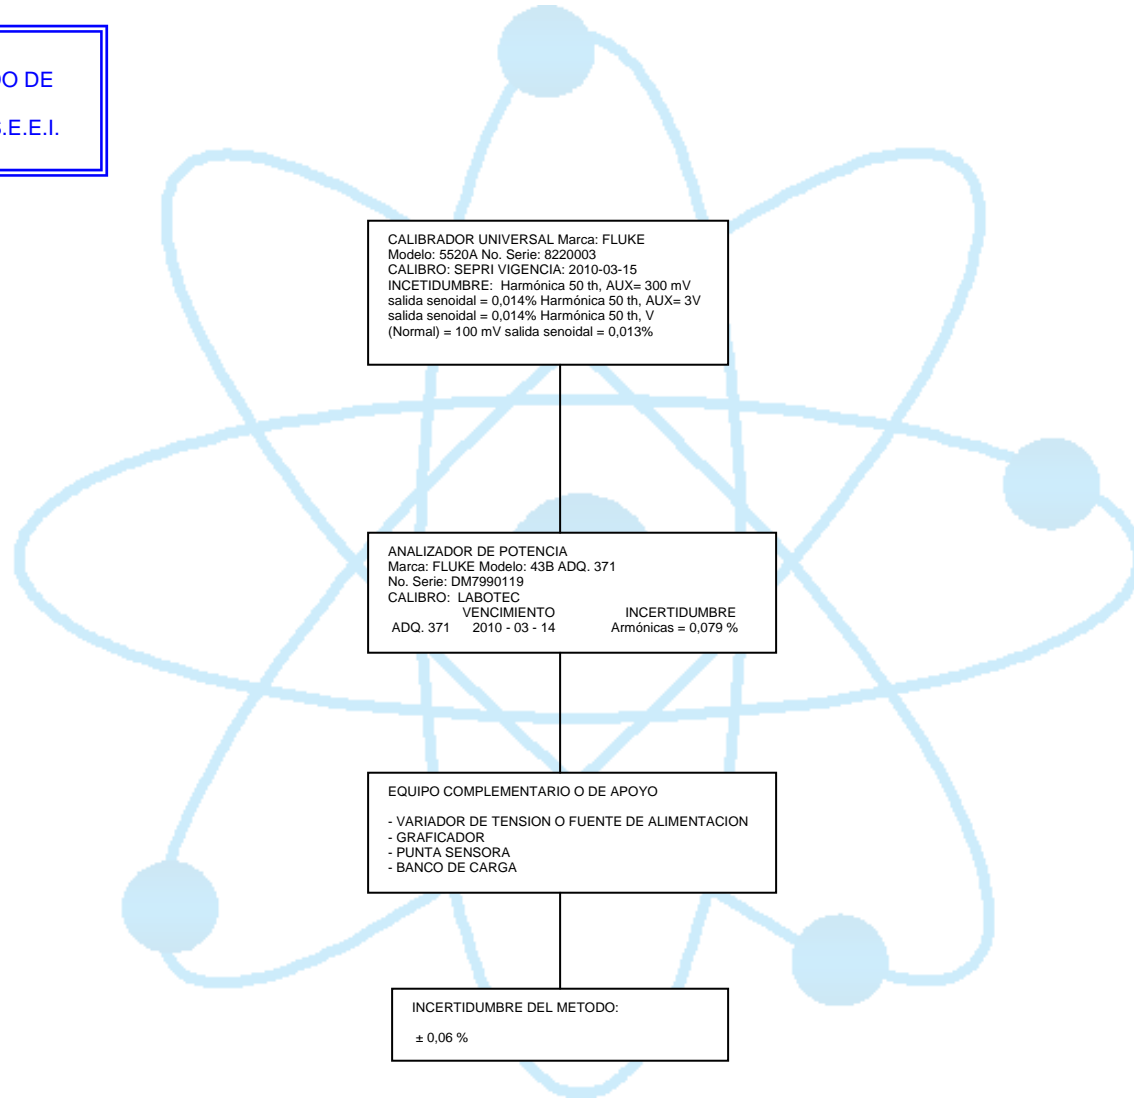

**CARTA DE TRAZABILIDAD CORRESPONDIENTE AL METODO DE
DISTORSION ARMONICA DE LA CORRIENTE DE ENTRADA EN S.E.E.I.**

Nombre del ensayo	Mensurando	Norma y/o metodología utilizada	Nombre completo de la Norma y/o metodología utilizada	Técnica de medición
MEDICION DE LA DISTORSION ARMONICA DE LA TENSION DE SALIDA EN S.E.E.I.	% de Distorsión Armónica	NMX-I-163-NYCE-2003 Incisos: 7.7.1 a 7.7.4	NMX-I-163-NYCE-2003 PRODUCTOS ELECTRONICOS-SISTEMAS ELECTRONICOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA	METODO DIRECTO

ELABORO: Carlos R. DE LA VEGA O.	REVISÓ: ING. J. Ricardo HDEZ. VERTIZ	AUTORIZÓ: ING. J. Antonio VIDALES D.	FECHA DE ACTUALIZACION: 2009-FEBRERO
-------------------------------------	---	---	---